


RZUT STRYCHU SKALA 1:100

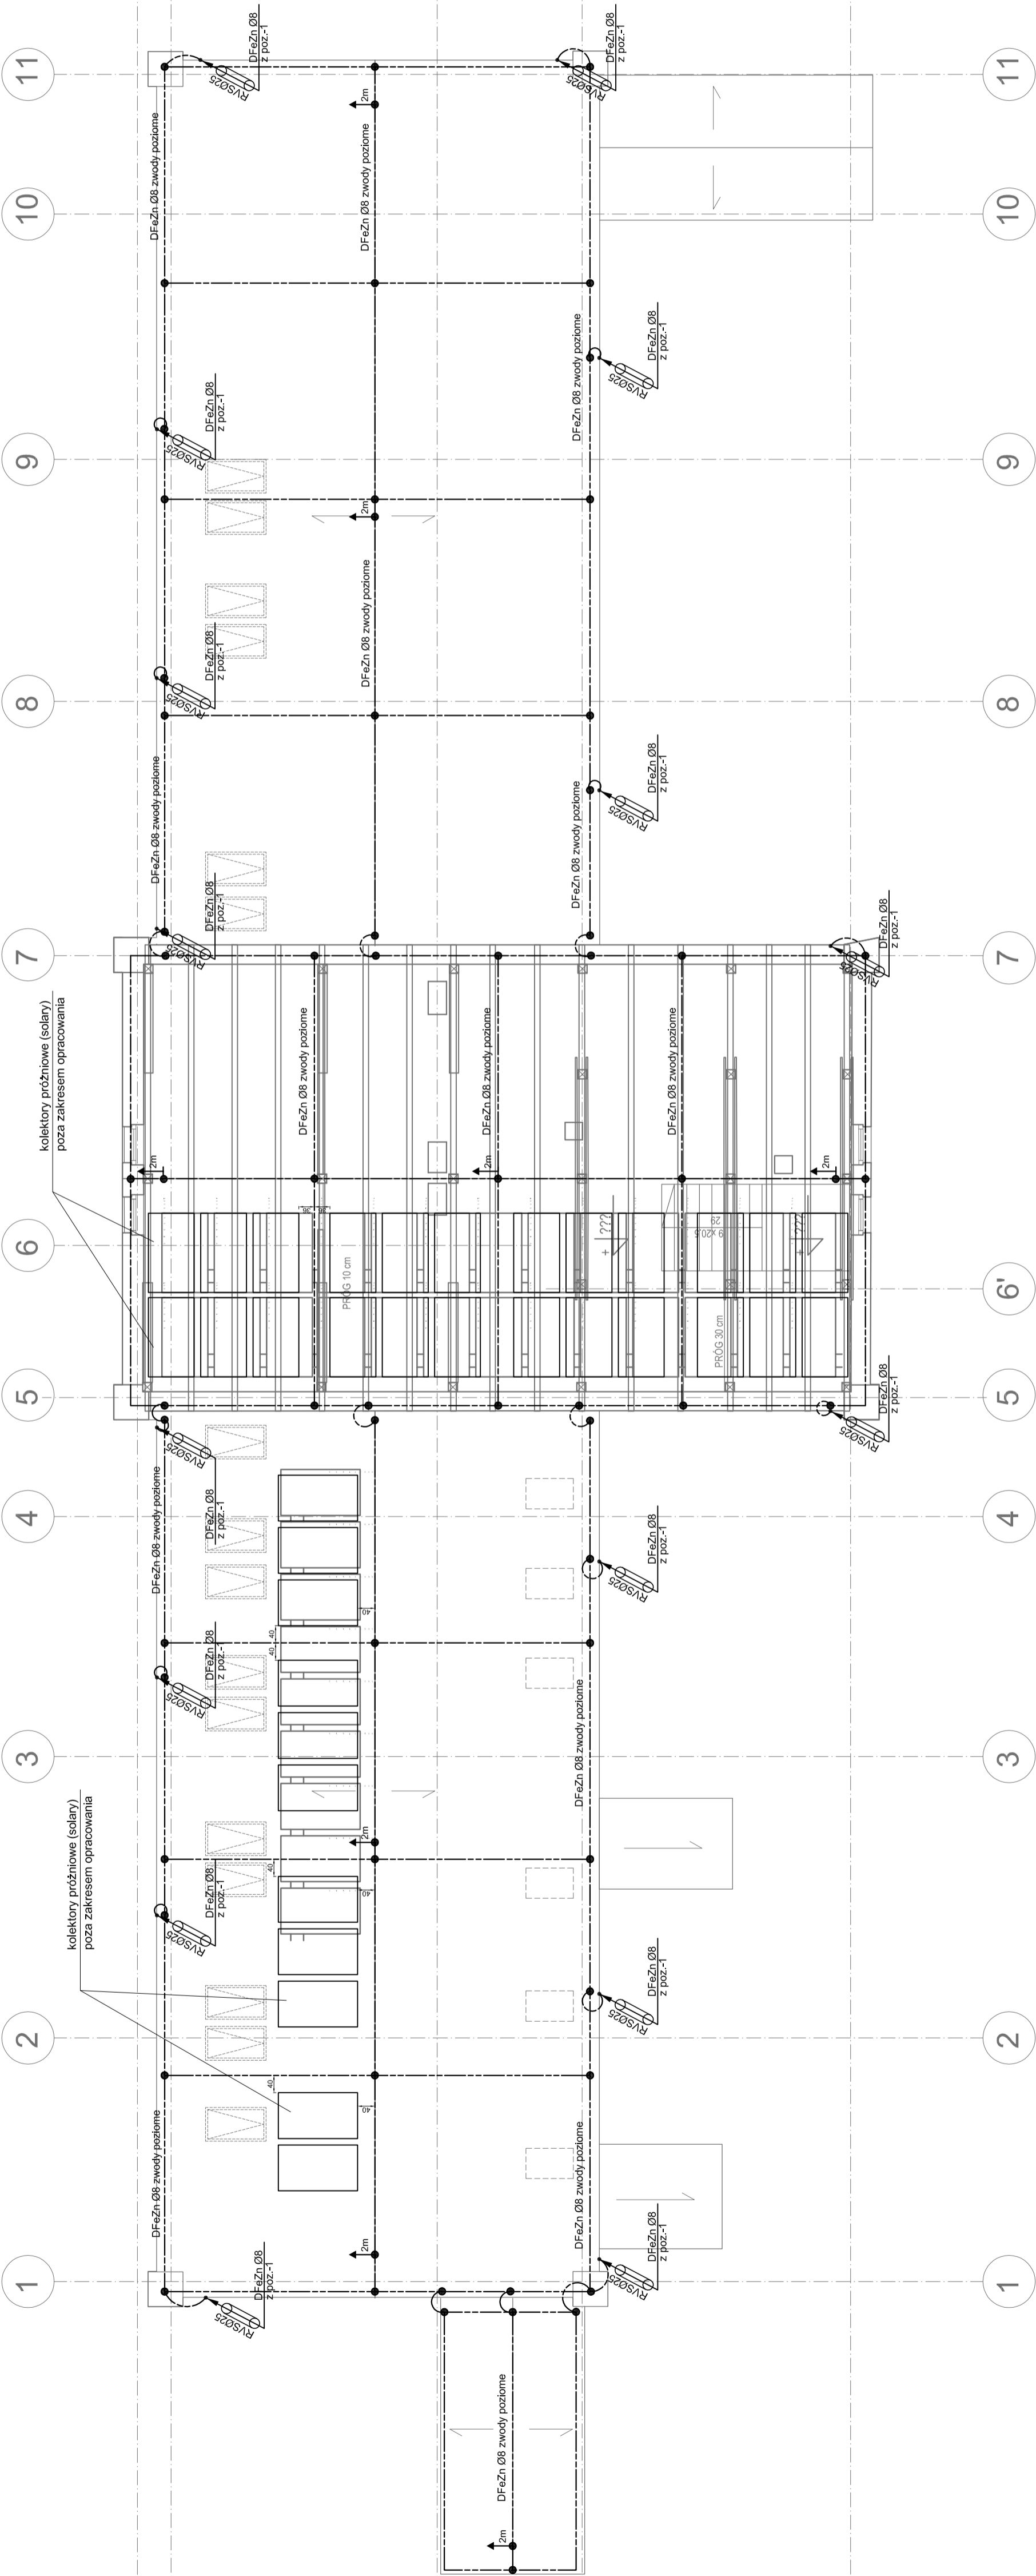

UWAGA:

- Instalacje ochrony odgromowej muszą być odsunięte od elementów chronionych o co najmniej 36cm,
- Przewody odprowadzające i zwody poziome należy wykonać ze stali ocynkowanej.
- Uziom okowy wykonany płaskownikiem FeZn30x4 układać w ziemi w odległości 1m od budynku na głębokość nie mniejszej niż 60cm od górnej krawędzi płaskownika.
- Przewody odprowadzające należy układać w rurze osłonej.

LEGENDA

	rozdzielnica, tablica rozdzielcza
	trasy przewodów instalacji uziemień
	trasy przewodów instalacji odgromowych
	trasy przewodów instalacji połączeń wyrównawczych
	przejścia instalacji w górę/dół lub z dołu/góry
	lokalna szyna lub zacisk wyrównawczy
	zocisk probierczy instalacji odgromowej

	Wyburzenia
	Zamurowania

PRONETBUD ul. Wiejska 35, 84-240 Reda tel. 502374711, NIP: 9580231435 email: biuro@pronetbud.pl			
Inwestycja / Lokalizacja: Projekt, przebudowy i remontu budynku wraz z dobudową szczytu windowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwów i Psychiczne Chorych im. dr. Józefa Bednorza, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18 Głębokość nr ewid. 864/10, obrotu 0001 Świecie – PAMIŁON V			
Inwestor: Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychiczne Chorych im. dr. Józefa Bednorza, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie		Faza: PROJ. BUD. – WYK.	
Projektował: inż. Tadeusz Pabłocki		Branża: ELEKTRYCZNA	
Sprawdził: mgr inż. Andrzej Gawdzala		Data: 06.2017	
Temat rysunku: Plan instalacji odgromowych. Dach		Data: 06.2017	
Skala: 1:100		Nrys: E2-003	

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA  
SZYBKIE SAMOCZYNNIE WYLĄCZENIE ZASILANIA  
W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S