


KLATKA SCHODOWA K1

Zestawienie materiałów:

1. Centralika oddymiania RZN 4404-K(D+H) - szt.1,
 2. Czujnik deszczu REM 42(D+H) - szt.1,
 3. Ręczny przycisk oddymiania i przewietrzania - RT 45-LT - szt.2,
 4. Słownik okienny w dostawie z oknem - szt.1,
 5. Napęd drzwiowy DDS 54(D+H) - szt.1,
 6. Puszka przyłączeniowa PIP dla napędów - szt.2,
 7. Centralika optyczna dymu SD-O 371(D+H) - szt.2,
 8. Centralika zamka elektromotorycznego EA420(ABLOY) - szt.1,
 9. Zamek elektromotoryczny EL420(ABLOY) - szt.1,
 10. Kabel połączeniowy centraliki i zamka EA218(ABLOY) - szt.1.
- UWAGA: Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów o parametrach nie gorszych niż podane w zestawieniu. Elementy systemu oddymiania muszą posiadać certyfikat CNBOP.

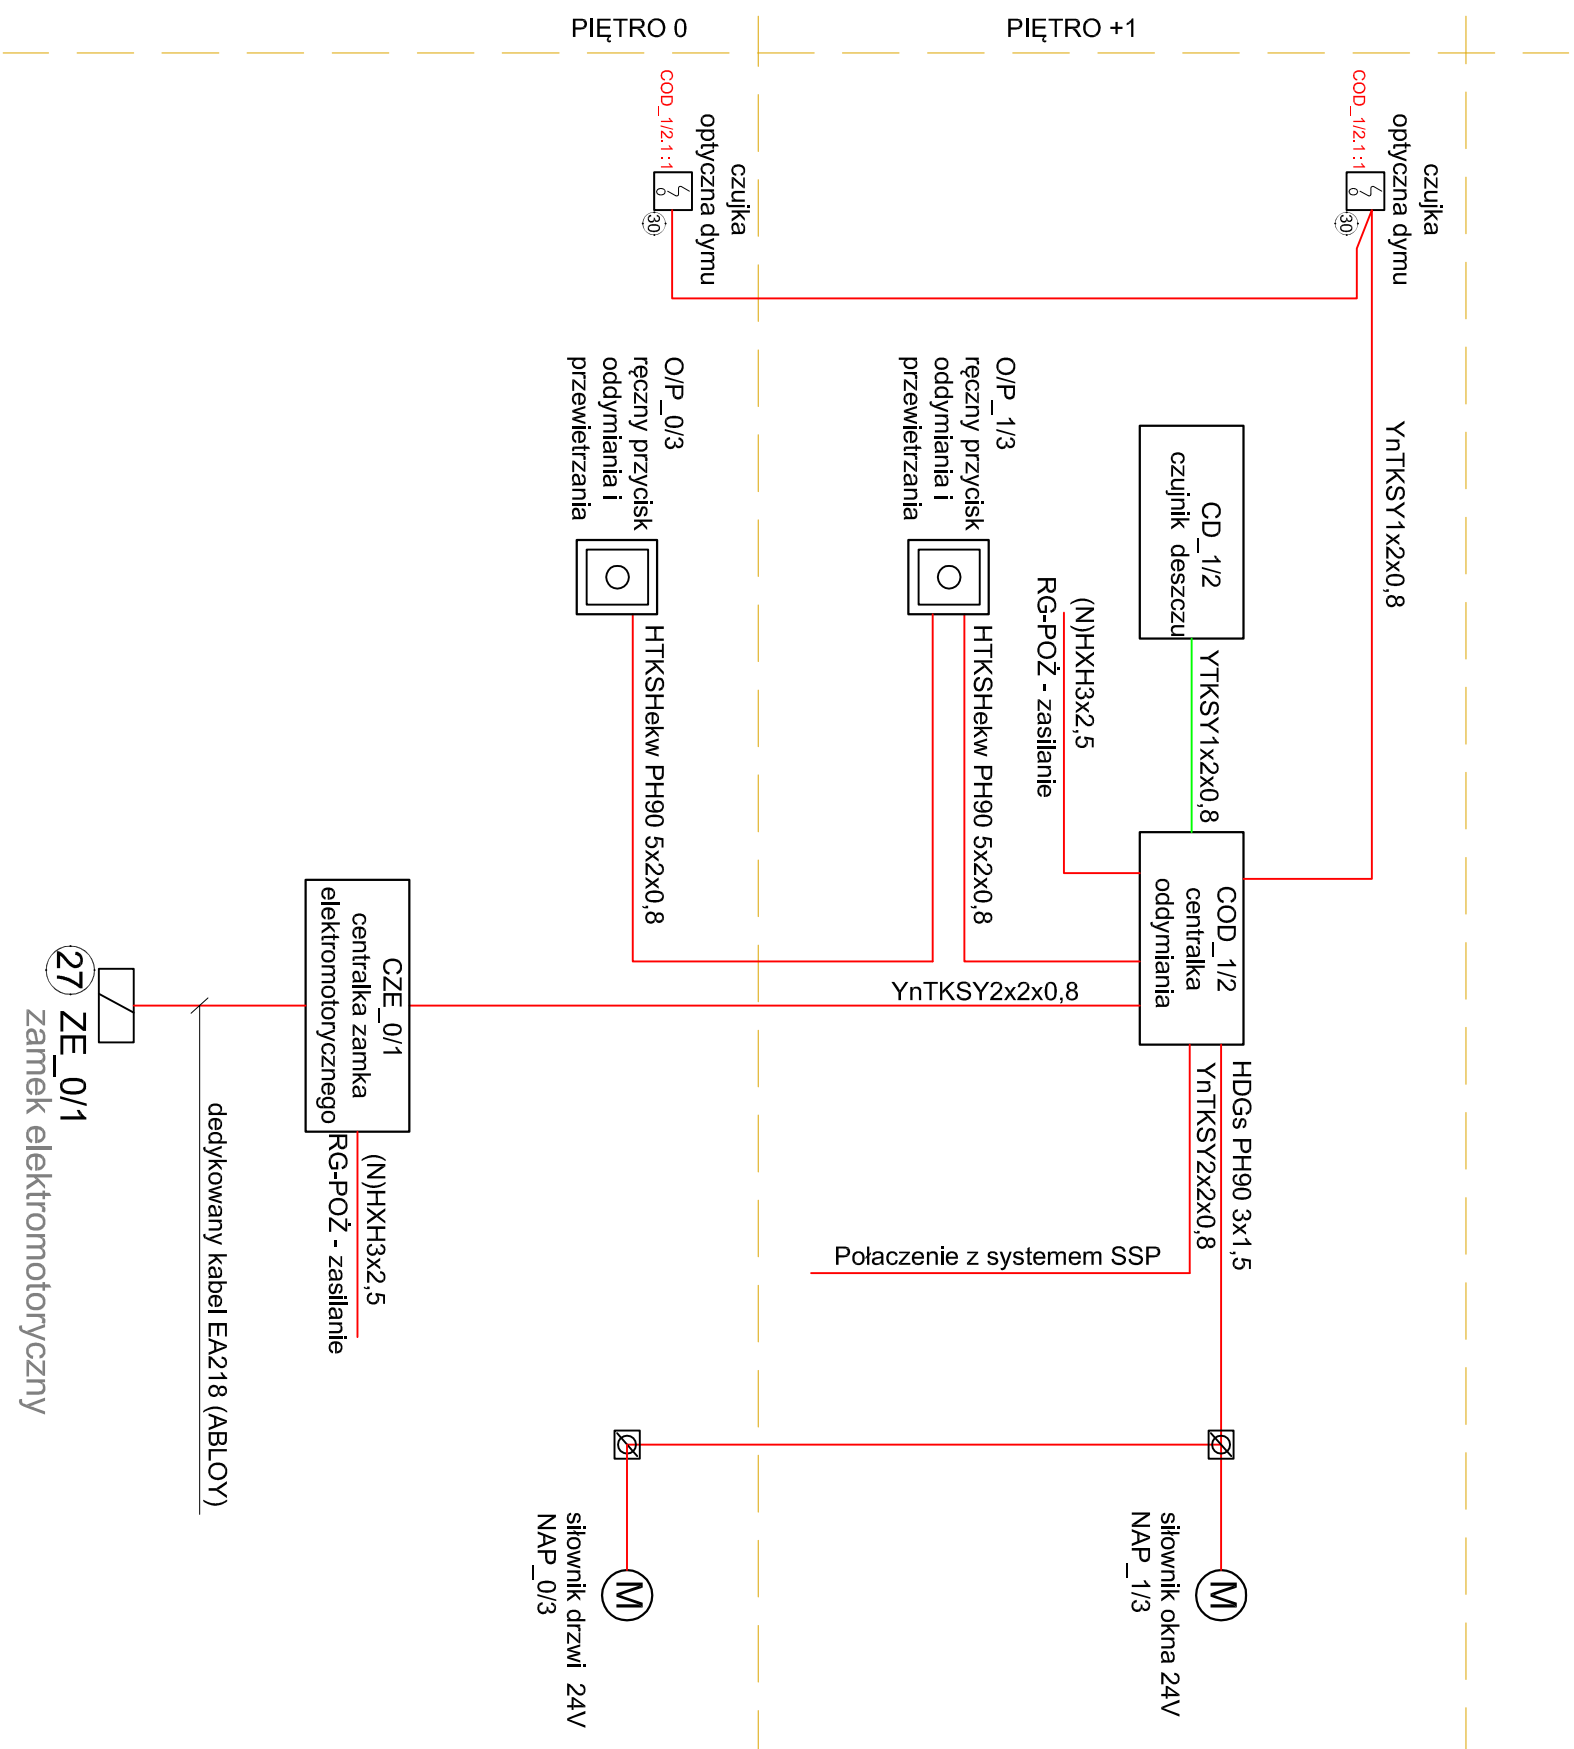

<p>OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SZYBKE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S</p>									
<p>PROSTUD</p> <p>84-240 REDA ul. Wiejska 35 tel./fax 56-738-94-45</p>									
Obiekt	PAMIŁON XI Szpitala dla Nemowoi i Psychiatryczne Chorych								
	86-100 Swiecie ul. Sądowa 18								
Investor	Wojewódzki Szpital dla Nemowoi i Psychiatryczne Chorych								
	86-100 Swiecie, ul. Sądowa 18								
	FUNKCJA	NAZWIŚKO	DATA	NR UPRAWNIENI	PODPIS				
	Projektował	inż. T. Podbicki	08.2018	182/Gd/99					
	Opracował	-	-	-					
Sprawdził	mgr inż. A. Gwizdała			08.2018	63/Gd/2002				
	Format	-							
		Tytuł rys.			Opracowanie				
		Schemat instalacji oddymiania			Projekt wykonawczy				
		Klatka schodowa K1			instalacji elektrycznych				
	Nr rys.	EL-1-004							