


KORYTARZ POZIOM 1

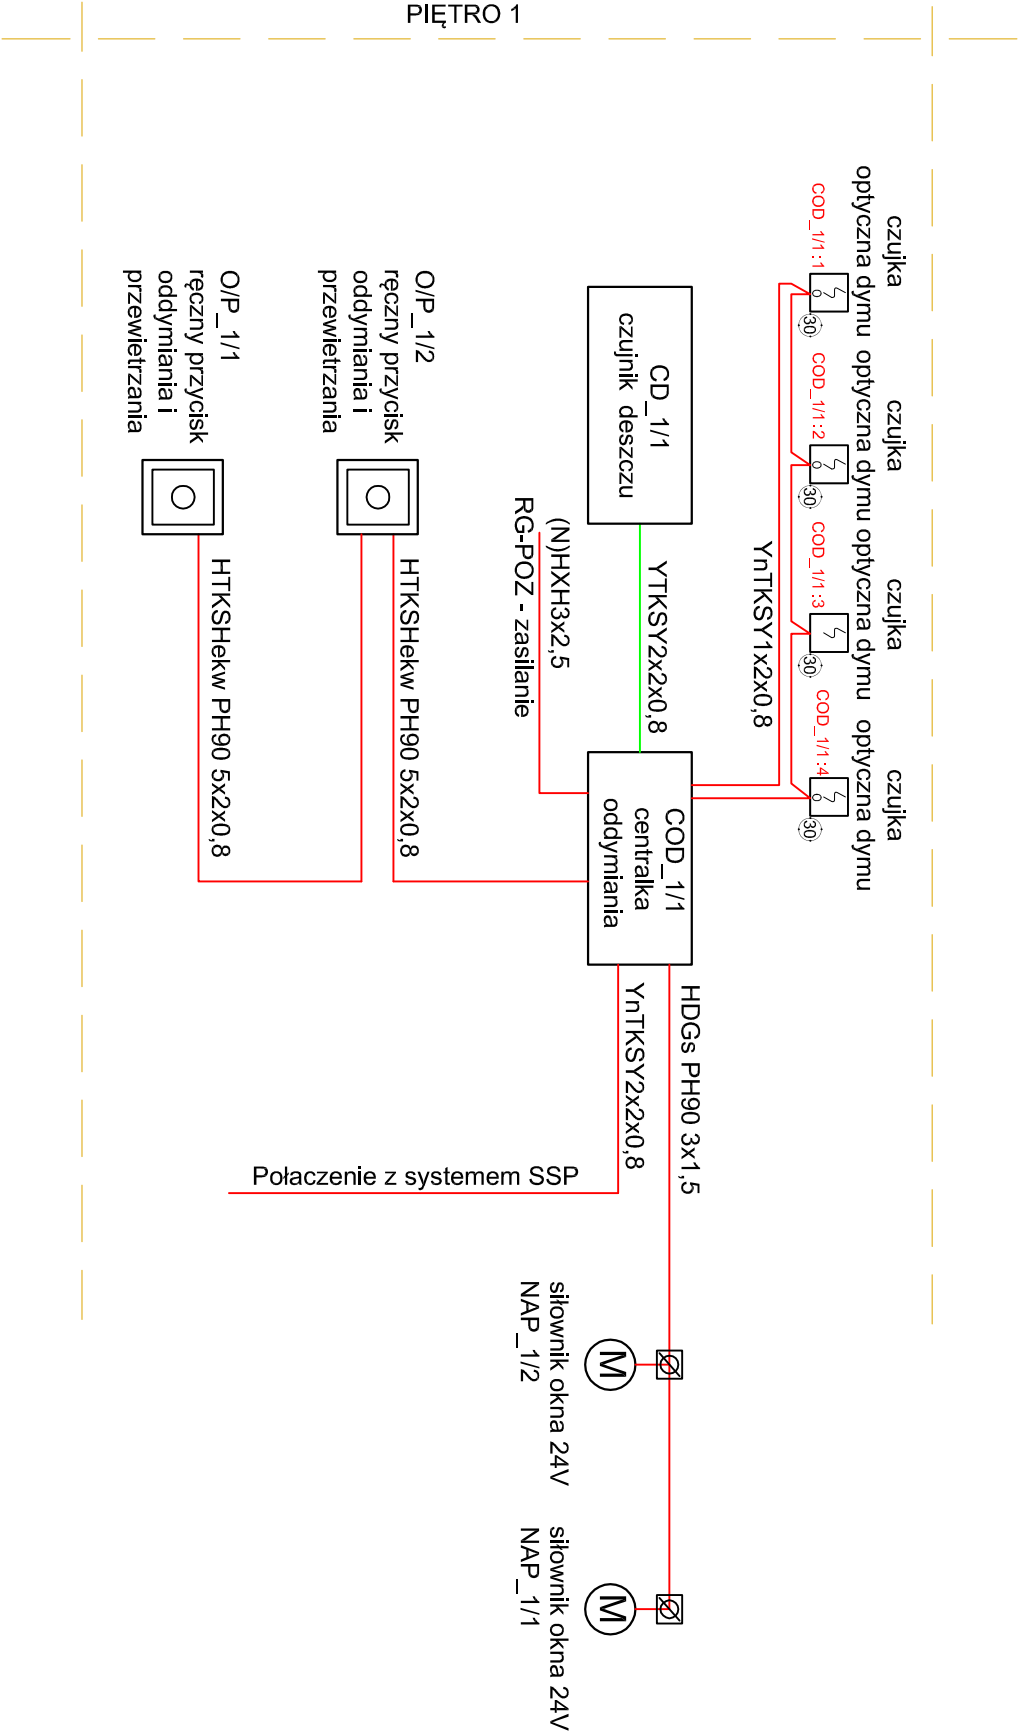

- Zestawienie materiałów:
1. Centralka oddymiania RZN 4404-K(D+H) - szt.1,
 2. Czujnik deszczu REM 42(D+H) - szt.1,
 3. Ręczny przycisk oddymiania i przewietrzania - RT 45-LT - szt.2,
 4. Siłownik okienny w dostawie z oknem - szt.2,
 5. Puszka przyłączeniowa PIP dla napędów oknem - szt.2,
 6. Czujka optyczna dymu SD-O 371(D+H) - szt.4.
- UWAGA: Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów o parametrach nie gorszych niż podane w zestawieniu. Elementy systemu oddymiania muszą posiadać certyfikat CNBOP.

OCHRONA PRZECIWOPORAŻENIOWA SZYBKE, SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S				PIONSTUD				Ogólny Pawilon X Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 86-100 Świecie ul. Sądowa 18		FUNKCJA Projektował Opracował Sprawdził		NAZWISKO Inż. T. Pobocki		DATA 08.2018		NR UPRAWNIENI 182/Gd/99		PODPIS		Podziałka -		Opracowanie Projekt wykonawczy Instalacji elektrycznych		Nr proj. Nr rys. EL1-003	
				tel./fax: 58-738-94-45				Inwestor Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18				mgr inż. A. Gwizdała		08.2018		63/Gd/2002				Formal -		Tytuł rys. Schemat instalacji oddymiania Komunikacja poziom 1			