


- Zestawienie materiałów:
1. Centralka oddymiania RZN 4404-K(D+H) - szt.1,
  2. Czujnik deszczu REM 42(D+H) - szt.1,
  3. Ręczny przycisk oddymiania i przewietrzania - RT 45-LT - szt.2,
  4. Słownik okienny w dostawie z oknem - szt.2,
  5. Puszka przyłączeniowa PIP dla napędów okien - szt.2,
  6. Czujka optyczna dymu SD-O 371(D+H) - szt.4.
- UWAGA: Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów o parametrach nie gorszych niż podane w zestawieniu. Elementy systemu oddymiania muszą posiadać certyfikat CNBOP.

KORYTARZ POZIOM 0

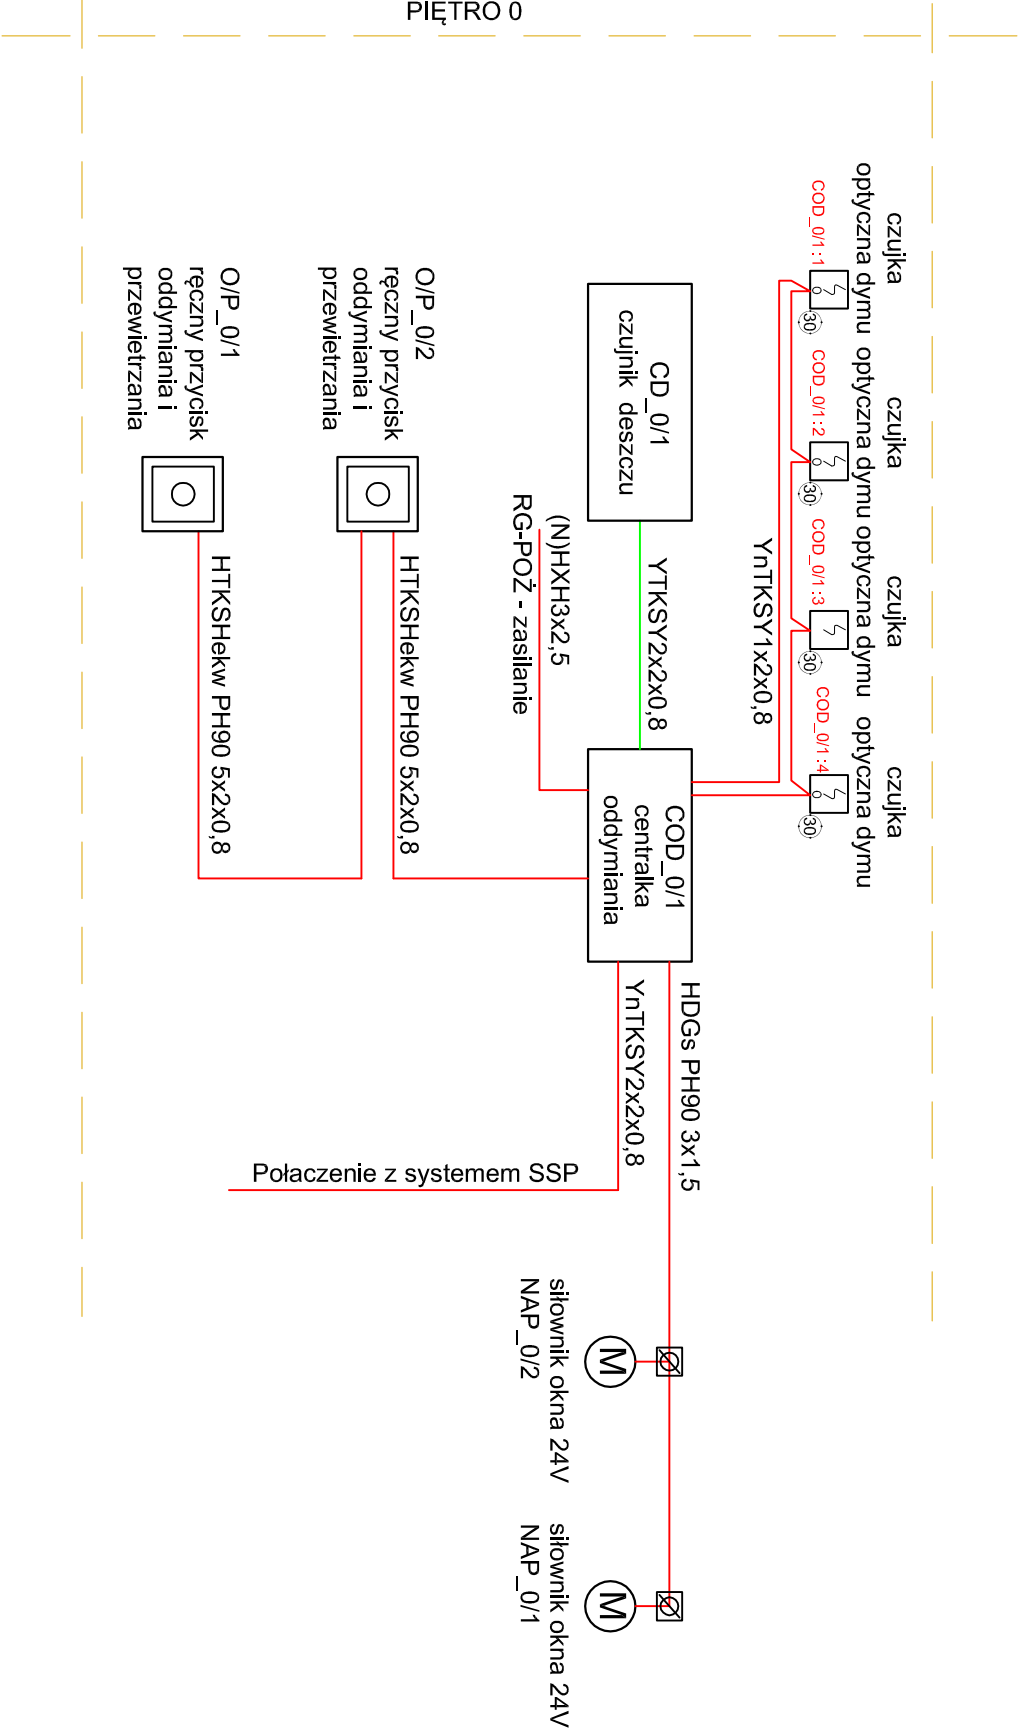

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SZYBKE, SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S								Ogółek Pawilon X Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 86-100 Świecie ul. Sądowa 18 Inwestor Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18				FUNKCJA Projektował Opracował Sprawdził				NAZWISKO Inż. T. Pobocki mgr inż. A. Gwizdała				DATA 08.2018 -				NR UPRAWNIENI 182/Gd/99 -				PODPIS				Podziatka -				Opracowanie Projekt wykonawczy Instalacji elektrycznych Schemat instalacji oddymiania Komunikacja poziom 0				Nr proj. Nr rys. EL.1-002			
---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	----------------------	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--------	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--