

Świecie, dnia 28.01.2021 r.

## WYJAŚNIENIA nr 11 do SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU NR 6** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy V.271.17.2020 (Ogłoszenie BZP nr 770171-N-2020 z dnia 30-12-2020 r.)

Zamawiający, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu zawiadamia, że zwrócono się o wyjaśnienie treści SIWZ.

### Pytanie 1.

Proszę o wskazanie w projekcie jaką część instalacji centralnego ogrzewania należy wykonać z rur stalowych

**Odpowiedź:** Poziomy w piwnicy. Rurociągi opisane jako DN20, DN25, DN32.

### Pytanie 2.


Proszę o wskazanie w projekcie jakiej części instalacji dotyczą pozycje od 44 do 48 załączonego przedmiaru „*Budynek 6 sanitarny termomodernizacja*”

**Odpowiedź:** Zgodnie z tytułem działu - instalacji grzewczej.

### Pytanie 3.

W specyfikacji SST-03 CO widnieje zapis „ *Wszystkie grzejniki znajdujące się w pomieszczeniach dostępnych dla pacjentów należy zabezpieczyć osłonami.*” - proszę o uzupełnienie dokumentacji o wykaz ilości osłon wraz z wymiarami oraz załączenie informacji z jakich elementów mają być wykonane.

**Odpowiedź:** Należy zastosować osłony z blachy ciętociągnionej kwasoodpornej. Ilość należy przyjąć na podstawie układu funkcjonalnego zgodnie z załączonymi rzutami poszczególnych kondygnacji.

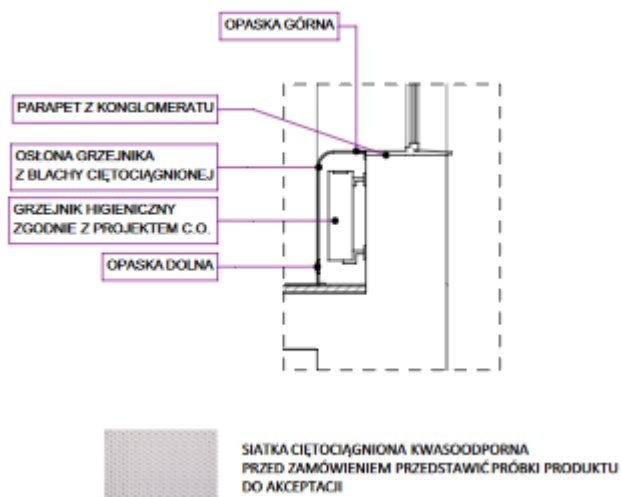

#### Pytanie 4.

Proszę o wyjaśnienie zapisu w specyfikacji SST-03 CO – „Do ogrzewania pomieszczeń w budynku zainstalować należy grzejniki płytowe z wbudowanym zaworem oraz ogrzewanie podłogowe w salach dydaktycznych z toaletami, zapleczem przedsionkiem i schowkiem. Projekt ogrzewania podłogowego opracowano w systemie rur przeznaczonych do ogrzewania podłogowego. Zaprojektowano ogrzewanie wodne dwururowe, pompowe systemu zamkniętego” i wskazanie w projekcie wykonawczym gdzie należy zainstalować ogrzewanie podłogowe.

**Odpowiedź:** W obiekcie nie występuje ogrzewanie podłogowe, proszę uznać informację jako omyłkę.

Projekt ogrzewania podłogowego opracowano w systemie rur przeznaczonych do ogrzewania podłogowego. Zaprojektowano ogrzewanie wodne dwururowe, pompowe systemu zamkniętego” i wskazanie w projekcie wykonawczym gdzie należy zainstalować ogrzewanie podłogowe.



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

**Pytanie 5.**

Proszę o informację w jakim systemie należy wykonać instalację c.t.

**Odpowiedź:** Z rur stalowych, czarnych, spawanych. Dopuszcza się instalację z rur łączonych poprzez zaciskanie.

**Pytanie 6.**

Proszę o informację czy wszystkie brodziki należy przyjąć w wykonaniu ze stali INOX.

**Odpowiedź:** Brodziki z INOX wykonać w łazienkach pacjentów i izolatkach. W szatniach personelu z ceramiki białej.

**Pytanie 7.**

Proszę o podanie w jaki sposób mają być wykonane odpływy w poszczególnych natryskach

**Odpowiedź** W każdym odpływ punkowy - nie przewiduje się odpływów liniowych.



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

---

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu  
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego